

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22 – 26

Предмет: Достављање документа ROP-MSGI-6696-LOCH-2/2024 од 12.04.2024.г.

На основу дефинисаног и потписаног Протокола о међусобној сарадњи у поступку обједињене процедуре за издавања локацијских услова и грађевинске и употребне дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (“Службени гласник РС” бр.22/15) достављамо вам следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
- информације о инсталацијама-

Због изградње „Брзе саобраћајнице IV реда, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) – Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште – Голубац“, на стационажи km 48+285 постоји укрштање са постојећим далеководом ДВ 110 kV број 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште у распону 68-69 уместо стуба број 69 гради се стуб 69-н и уклања постојећи стуб 69 на стационажи km 48+285.

Постојећа траса се на том потезу креће у правцу северозапад-југоисток. Стуб број 68 налази се са леве стране саобраћајнице (гледано у правцу раста стационаже), а стуб број 69 са десне стране саобраћајнице.


У близини постојећег стуба број 69 се поставља нови стуб број 69-н. На даље задржава постојећи далековод.

На наведеном делу трасе, тј. на стационажи km 48+285. ЈКП. “Дунав Велико Градиште” не поседује инсталације водовода и канализације.

При изради пројектне документације сва пројектна документација мора бити усклађена са:

- **Законом о планирању и изградњи**
- **Законом о изменама и допунама закона о планирању и изградњи**
- **Одлука о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште од 10.02.2022. год.**
- **Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, од 12. Јуна 2018.год.**

Прилог: инсталације водоводне мреже у близини далековода

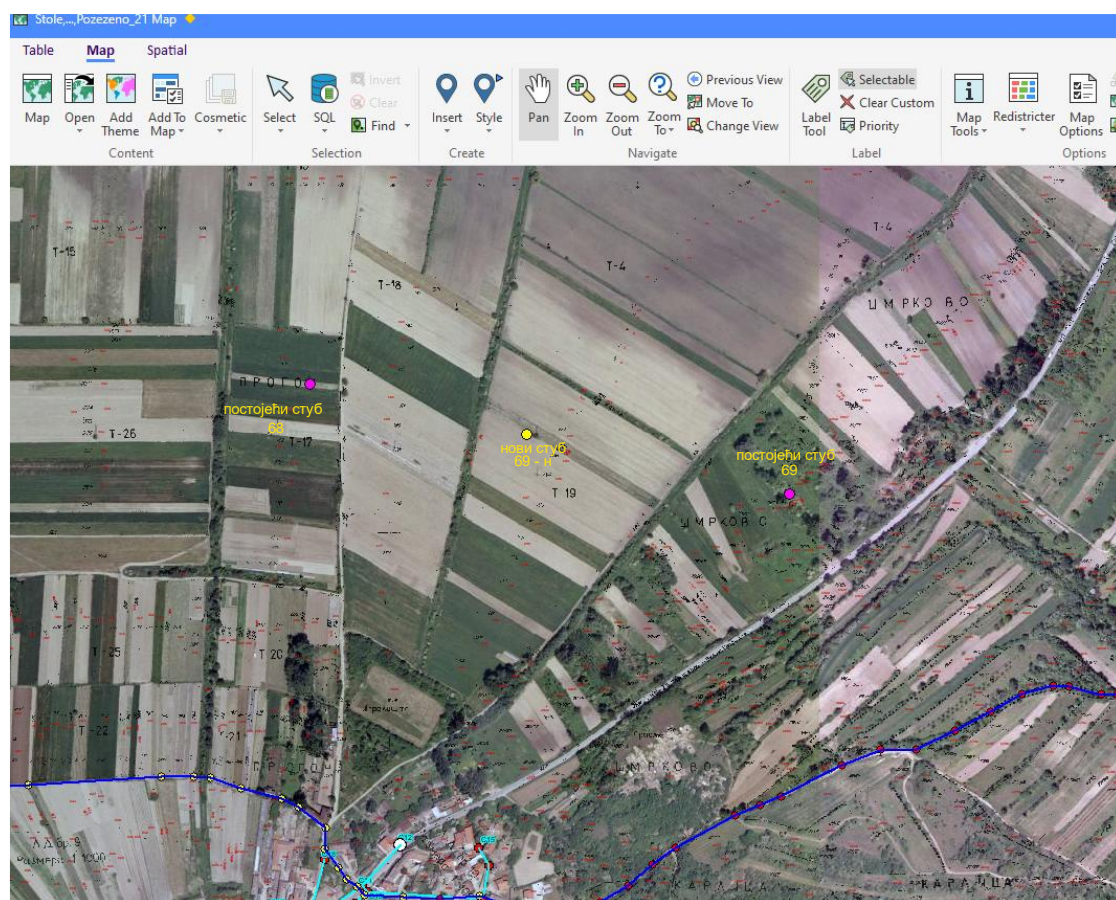

ЈКП. "Дунав Велико Градиште"
Директор

Љубица Митић