

ЗОНА НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА бр. 1/
ZONE OF NATIONAL STADIUM Nr.1

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА СА 2000лИТ ЗА ДЕА бр.1/
LOCATION OF ROOM WITH FUEL TANK WITH 2000 LIT. FOR DEG Nr.1

ПОЛОЖАЈ АУТО-ЦИСТЕРНЕ НА НИВОУ СПОЉНОГ ТЕРЕНА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА У РЕЗЕРВОАР ДЕА И СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАР/
POSITION OF FUEL TANKER TRUCK ON OUTSIDE GROUND LEVEL FOR REFILING THE DEG TANK AND STORAGE TANK

ПОЛОЖАЈ УТАКАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА МЕСТО ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА/
LOCATION OF METAL CABINET FOR FUEL TANK REFUELING

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ДЕА бр.1 СНАГЕ 1000kVA/
ROOM FOR INSTALLATION OF DEG Nr.1 ELECTRIC POWER 1000kVA

ПОЛОЖАЈ УРЕЂАЈА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА бр. 1 СНАГЕ 1000kVA, СА ДНЕВНИМ РЕЗЕРВОАРОМ 2000 лИТ. / LOCATION OF DIESEL GENERATOR UNIT Nr.1 ELECTRIC POWER 1000kVA WITH DAILY TANK 2000 LIT.

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 00-21-021/
LOCATION ELECTRICAL SUBSTATION 00-21-021

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА СА 2000лИТ ЗА ДЕА бр.4/
LOCATION OF ROOM WITH FUEL TANK WITH 2000 LIT. FOR DEG Nr.4

ПОЛОЖАЈ УТАКАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА МЕСТО ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА/
LOCATION OF METAL CABINET FOR FUEL TANK REFUELING

ПОЛОЖАЈ АУТО-ЦИСТЕРНЕ НА НИВОУ СПОЉНОГ ТЕРЕНА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА У РЕЗЕРВОАР ДЕА И СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАР/
POSITION OF FUEL TANKER TRUCK ON OUTSIDE GROUND LEVEL FOR REFILING THE DEG TANK AND STORAGE TANK

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ДЕА бр.4 СНАГЕ 1000kVA/
ROOM FOR INSTALLATION OF DEG Nr.4 ELECTRIC POWER 1000kVA

ПОЛОЖАЈ УРЕЂАЈА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА бр. 4 СНАГЕ 1000kVA, СА ДНЕВНИМ РЕЗЕРВОАРОМ 2000 лИТ. / LOCATION OF DIESEL GENERATOR UNIT Nr. 4 ELECTRIC POWER 1000kVA WITH DAILY TANK 2000 LIT.

ЗОНА НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА бр. 4/
ZONE OF NATIONAL STADIUM Nr.4

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 00-24-006/
LOCATION ELECTRICAL SUBSTATION 00-24-006

ПОЛОЖАЈ СПОЉНЕ КОСЕ РАМПЕ ЗА СИЛАЗ ВОЗИЛА НА ЕТАЖУ -2.80м / The position of ramp for the vehicle to access level -2.80 m

НАПОМЕНА:

- ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ ГОРИВА ЈЕ ИСКЉУЧИВО НАМЕЊЕНА ЗА СМЕШТАЈ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
- ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ НОСЕЋИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ЗА НАЈМАЊЕ 2 ЧАСА
- ПРОСТОРИЈА НЕМА ПРОЗОРЕ АЛИ СЕ ВРАТА ОТВАРАЈУ ПРЕМА СПОЉА
- ОБЕЗБЕЂЕНА ЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈА СА НАЈМАЊЕ ПЕТ ИЗМЕНА ВАЗДУХА НА САТ
- ПОД ЈЕ ОД НЕГОРИВОГ И НЕПРОПУСНОГ МАТЕРИЈАЛА
- ОБЕЗБЕЂЕН ЈЕ ПРИХВАТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРОСИПАЊЕ ГОРИВА
- ВРАТА ИМАЈУ ПОЖАРНУ ОТПОРНОСТ МИНИМУМ 2 ЧАСА
- АУТОЦИСТЕРНА СЕ ПОСТАВЉА НА РЕЗЕРВИСНО ОЗНАЧЕНО МЕСТО НА КОМЕ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН ПРИКЉУЧАК ЗА УЗЕМЉЕЊЕ.
- ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ЕТАЖУ -2.80м СЕ НАЛАЗИ НА ЕТАЖИ ПРИЗЕМЉА (+0.00м) У ПРОСТОРИЈИ СА ОЗНАКОМ 00-23-019

ЗОНА НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА бр. 2/
ZONE OF NATIONAL STADIUM Nr.2

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА СА 2000лИТ ЗА ДЕА бр.2/
LOCATION OF ROOM WITH FUEL TANK WITH 2000 LIT. FOR DEG Nr.2

ПОЛОЖАЈ АУТО-ЦИСТЕРНЕ НА НИВОУ СПОЉНОГ ТЕРЕНА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА У РЕЗЕРВОАР ДЕА И СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАР/
POSITION OF FUEL TANKER TRUCK ON OUTSIDE GROUND LEVEL FOR REFILING THE DEG TANK AND STORAGE TANK

ПОЛОЖАЈ УТАКАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА МЕСТО ЗА ПРЕТАКАЊЕ/
LOCATION OF METAL CABINET FOR FUEL TANK REFUELING

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ДЕА бр.2 СНАГЕ 1000kVA/
ROOM FOR INSTALLATION OF DEG Nr.2 ELECTRIC POWER 1000kVA

ПОЛОЖАЈ УРЕЂАЈА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА бр. 2 СНАГЕ 1000kVA, СА ДНЕВНИМ РЕЗЕРВОАРОМ 2000 лИТ. / LOCATION OF DIESEL GENERATOR UNIT Nr.2 ELECTRIC POWER 1000kVA WITH DAILY TANK 2000 LIT.

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 00-22-018/
LOCATION ELECTRICAL SUBSTATION 00-22-018

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА СА 2000лИТ ЗА ДЕА бр.3/
LOCATION OF ROOM WITH FUEL TANK WITH 2000 LIT. FOR DEG Nr.3

ПОЛОЖАЈ УТАКАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА МЕСТО ЗА ПРЕТАКАЊЕ/
LOCATION OF METAL CABINET FOR FUEL TANK REFUELING

ПОЛОЖАЈ АУТО-ЦИСТЕРНЕ НА НИВОУ СПОЉНОГ ТЕРЕНА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА У РЕЗЕРВОАР ДЕА И СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАР/
POSITION OF FUEL TANKER TRUCK ON OUTSIDE GROUND LEVEL FOR REFILING THE DEG TANK AND STORAGE TANK

ПОЛОЖАЈ УРЕЂАЈА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА бр. 3 СНАГЕ 1000kVA, СА ДНЕВНИМ РЕЗЕРВОАРОМ 2000 лИТ. / LOCATION OF DIESEL GENERATOR UNIT Nr. 3 ELECTRIC POWER 1000kVA WITH DAILY TANK 2000 LIT.

ЗОНА НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА бр. 3/
ZONE OF NATIONAL STADIUM Nr.3



ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 00-23-017/
LOCATION ELECTRICAL SUBSTATION 00-23-017

ПОЛОЖАЈ ПРОСТОРИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 00-23-019 (ОДНОСИ СЕ НА ЕТАЖУ -2.80м)/
LOCATION ELECTRICAL SUBSTATION 00-23-019 (IT APPLIES TO THE FLOOR LEVEL -2.80m)

NOTES:



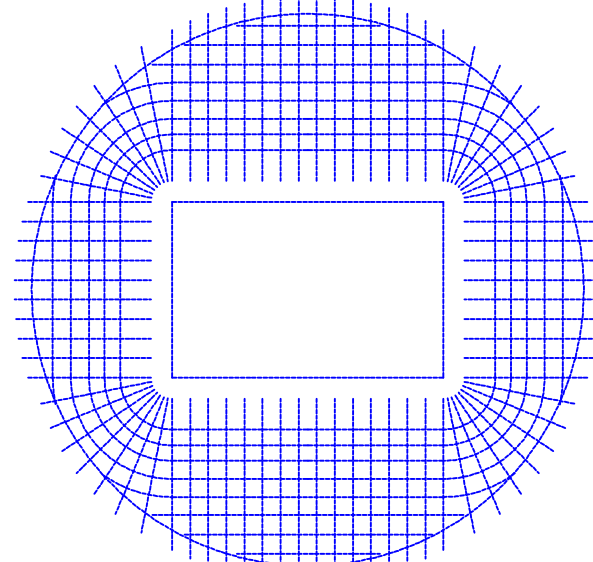


- THE FUEL STORAGE ROOM IS EXCLUSIVELY INTENDED FOR THE STORAGE TANK FOR THE DIESEL UNIT
- FIRE RESISTANCE OF BEARING STRUCTURAL ELEMENTS IS PREDICTED FOR AT LEAST 2 HOURS
- THE ROOM HAS NO WINDOWS, BUT THE DOORS OPEN TO THE OUTSIDE
- VENTILATION IS PROVIDED WITH AT LEAST FIVE AIR EXCHANGES PER HOUR
- THE FLOOR IS MADE OF NON-COMBUSTIBLE AND IMPERMEABLE MATERIAL
- ACCEPTANCE IS PROVIDED FOR ANY FUEL SPILL
- THE DOOR HAS A FIRE RESISTANCE OF MINIMUM 2 HOURS
- THE TRANSFORMER STATION ROOM FOR FLOOR -2.80m IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR LEVEL (+0.00m) IN THE ROOM MARKED 00-23-019
- THE TANK TRUCK IS PLACED IN A RESERVED MARKED PARKING PLACE. A GROUNDING CONNECTION PROVIDED.

Room Code/Ознака просторије	Room Name/Назив просторије
ЗОНА бр. 1 / ZONE nr.1	
00-21-003	PH-GREASE WATER TRANSFER PUMPING STATION/РН-ПУМПНА СТАНИЦА ЗАМАШЋЕНЕ ВОДЕ
00-21-004	FP CYLINDER STORE/FP ОСТАВА ЗА БОЦЕ
00-21-005	UEFA CLUB STORAGE ROOM/UEFA КЛУПСКА ОСТАВА
00-21-006	GAME OPERATION STORAGE ROOM/ОСТАВА ОПЕРАЦИЈА ИГРЕ
00-21-007	BUSINESS RECEPTION STORAGE/ОСТАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРИЈЕМ
00-21-013	SERVICE CORRIDOR/СЕРВИСНИ ХОДНИК
00-21-020	VENTILATION PLANTROOM/ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ
00-21-021	ELECTRICAL SUBSTATION/ТРАФОСТАНИЦА
00-21-021*	GENERATOR/ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
00-21-022	ROOM FOR ACCOMMODATION OF STORAGE TANK/ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА
00-21-022*	FOAM/ПЕНА ЗА ГАШЕЊЕ
00-21-023	FIRE PROTECTION PLANTROOM/ПОСТРОЈЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАР
ЗОНА бр. 2 / ZONE nr.2	
00-22-004	SIGNAGE ROOM
00-22-005	FP CYLINDER STORE/FP ОСТАВА ЗА БОЦЕ
00-22-006	PH-GREY WATER TRANSFER PUMPING STATION/РН-ПУМПНА СТАНИЦА ОТПАДНИХ ВОДА
00-22-015	ELECTRICAL ROOM/ЕЛЕКТРОПРОСТОРИЈА
00-22-017	ROOM FOR ACCOMMODATION OF STORAGE TANK/ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА
00-22-017*	FOAM/ПЕНА ЗА ГАШЕЊЕ
00-22-018	ELECTRICAL SUBSTATION/ТРАФОСТАНИЦА
00-22-018*	GENERATOR/ДИЗЕЛ
ЗОНА бр. 3 / ZONE nr.3	
00-23-003	ELECTRICAL UPS PLANTROOM/ПОСТРОЈЕЊЕ ЕЛЕКТРО UPS
00-23-004	ROOM FOR ACCOMMODATION OF STORAGE TANK/ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА
00-23-005	SERVICE CORRIDOR/СЕРВИСНИ ХОДНИК
00-23-006	MEP
00-23-014	COLD FOOD WASTE BINS/ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ХЛАДНИ ОРГАНСКИ ОТПАД
00-23-015	WASTE ROOM/СМЕЂАРА
00-23-016	GENERATOR/ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
00-23-017	ELECTRICAL SUBSTATION/ТРАФОСТАНИЦА
ЗОНА бр. 4 / ZONE nr.4	
00-24-006	ELECTRICAL SUBSTATION/ТРАФОСТАНИЦА
00-24-022	ELECTRICAL UPS PLANTROOM/ПОСТРОЈЕЊЕ ЕЛЕКТРО UPS
00-24-025	GENERATOR/ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
00-24-025*	ROOM FOR ACCOMMODATION OF STORAGE TANK/ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ СКЛАДИШНОГ РЕЗЕРВОАРА
	FUEL STORE FOAM
00-24-026	EQUIPMENT/FP CYLINDER STORE/???



НАЦИОНАЛНИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН
са пратеним садржајима на територији градске општине
Сурин: 4727/9; 4727/13; 4728/7; 4728/8; 4728/21; 4728/33; 4742/5; КО
Сурин, Београд, Србија

Одговорни пројектант / Design professional in responsible charge
Потпис / Signature

Имена и ознака / Revision designation	Опис измене / Description of revision		Датум / Date	Одговорни пројектант / Design professional in responsible charge	Параграф / Initial
<div><div></div><div>АКЦИОНАРНО ДРУШТВО ЗА КОМПАНИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЈЕРИНГ 11000 БЕОГРАД, БЕОГРАДСКА БА Тел: +381 11 3633 700; Факс: +381 11 3643 995 www.masinoprojekt.co.rs office@masinoprojekt.co.rs</div></div>			<div><div>CONSULTING, DESIGNING AND ENGINEERING STOCK COMPANY 11000 BELGRADE, BEOGRADSKA BA Tel: +381 11 3633 700; Fax: +381 11 3643 995 www.masinoprojekt.co.rs office@masinoprojekt.co.rs</div><div></div></div>		
Пројектни центар / Design center	ПЦ04	Параграф / Initial	Инвеститор / Client РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ Министарство финансија, Кнез Милоша 20, Београд REPUBLIC OF SERBIA -		
Аутори и пројектанти / Authors and Designers	<div><div></div><div>sbp</div></div>		Објекат / Project НАЦИОНАЛНИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН са пратеним садржајима на територији градске општине Сурин: 4727/9; 4727/13; 4728/7; 4728/8; 4728/21; 4728/33; 4742/5; КО Сурин, Београд, Србија NATIONAL FOOTBALL STADIUM 4727/9; 4727/13; 4728/7; 4728/8; 4728/21; 4728/33; 4742/5; КО Сурин, Београд, Србија		
Одговорни пројектант / Design professional in responsible charge	Željko Kaurin licenca br. 330 833 10		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТЕ СА ЗАПАЉИВИМ И ГОРИВИМ ТЕЧНОСТИМА И ГАСОВИМА CONCEPT DESIGN FOR BUILDINGS WITH FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUIDS AND GASES		
Сарадници / Collaborators			Број уговора / Contract no. 2023Y037		
			Врста радова / For construction / work on НОВА ГРАДЊА NEW BUILD		
			Број пројекта / Design no. 2023Y037-ИДР-M03		
Врста техничке документације / Technical documentation level	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР) CONCEPT DESIGN		Основа пријема са оријентационом просторија за смештај ДЕА бр.1, ДЕА бр.2, ДЕА бр.3, ДЕА бр.4, и пратених просторија за смештај складираних резервоара The layout of the ground floor with the orientation of DEG's rooms for D No. 1, DEG No. 2, DEG No. 3, DEG No. 4 and accompanying rooms for storage tanks.		
Датум / Date	Размера / Scale	Саеска / Volume	Број цртежа / Drawing no.		
05.2024.	1:500		2023Y037-ИДР-M03-03		
			Лист / Sheet		
			03		
			Имена / Revision		
			00		