

Број: 130-00-UTD-003-87/2022

Датум: 28.01.2022.г

Кл.ознака: 0 – 1 – 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и  
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд  
за: Данијела Симић, Ћуприја, ул. К.Михајла 84  
КП 912/4 и 912/5 Коњска Река, Бајина Башта

**Предмет:** Услови за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу стамбене зграде - куће за одмор са два стана на КП 912/4 и 912/5; Коњска Река, Бајина Башта.

Број у ЦЕОП-у: **ROP-MSGI-46685-LOCH-1/2021**

На основу Вашег захтева у име: Данијела Симић, Ћуприја, ул Кнеза Михајла број 84, (преко пуномоћника: Игор Симић, Ћуприја, ул Кнеза Михајла број 84, који се води под број: ROP-MSGI-46685-LOCH-1/2021 од дана 30.12.2021, који је код нас заведен дана 30.12.2021г. под бројем: 130-00-UTD-003-87/2022 од 27.01.2022.г са достављеном документацијом: Захтев, Идејно решење за објекат стамбена зграда - кућа за одмор на КП 912/4 и 912/5; Коњска Река, на подручју Националног парка „Тара“ Бајина Башта, а све за добијање локацијских услова, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у непосредној близини планираног објекта стамбена зграда - кућа за одмор на КП 912/4 и 912/5; Коњска Река, Национални парк „Тара“ Бајина Башта, нема објекта који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2021. године до 2030. године и плану Инвестиција, у обухвату и у близини планираног објекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије“ А.Д. нема посебних услова за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу објекта стамбена зграда - кућа за одмор на КП 912/4 и 912/5; Коњска Река у Националном парку „Тара“, Бајина Башта.

Планирани објекат стамбена зграда - кућа за одмор на КП 912/4 и 912/5; Коњска Река налази се на већој удаљености од 6km од осе нашег далековода ДВ број 292АБ и на већој удаљености 8,5km од ДВ: 206/1; 203/1 и планираног ДВ 400 kV.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити у РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ Горану Ђурићу, Боре Баруха 13 Ваљево 014/ 294-122

С поштовањем

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл.инж.ел

- Оригинал - наслову

Копије доставити:

- РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ, Г. Ђурић

Други оригинал:


- Архива

**Прилог 1:** однос КП 912/4 и 912/5; Коњска Река Национални парк „Тара“ Бајина Башта и најближих ДВ-а 220kV - ДВ бр.292/А/В; 206/1 и 203/1


**Прилог 2:** КП 912/4 и 912/5; Коњска Река; Национални парк „Тара“ Бајина Башта у односу на коридор далековода ДВ 206/1; 292АВ, а које одржава „Електромрежа Србије“ а.д.



**Прилог 1:** однос КП 912/4 и 912/5; Коњска Река Национални парк „Тара“ Бајина Башта и најближих ДВ-а 220кV - ДВ бр.292/А/В; 206/1 и 203/1

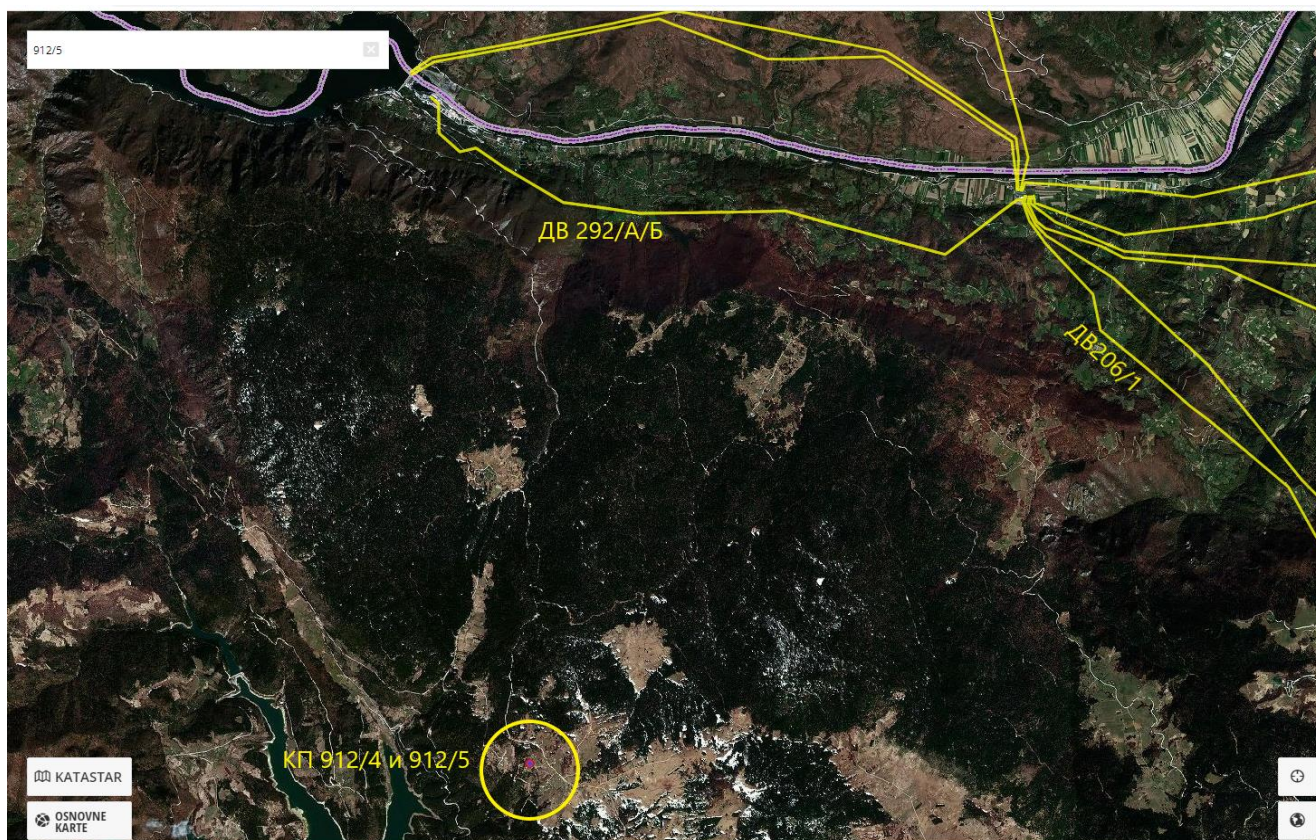

**Прилог 2:** КП 912/4 и 912/5; Коњска Река; Национални парк „Тара“ Бајина Башта у односу на коридор далековода ДВ 206/1; 292АВ, а које одржава „Електромрежа Србије“ а.д.

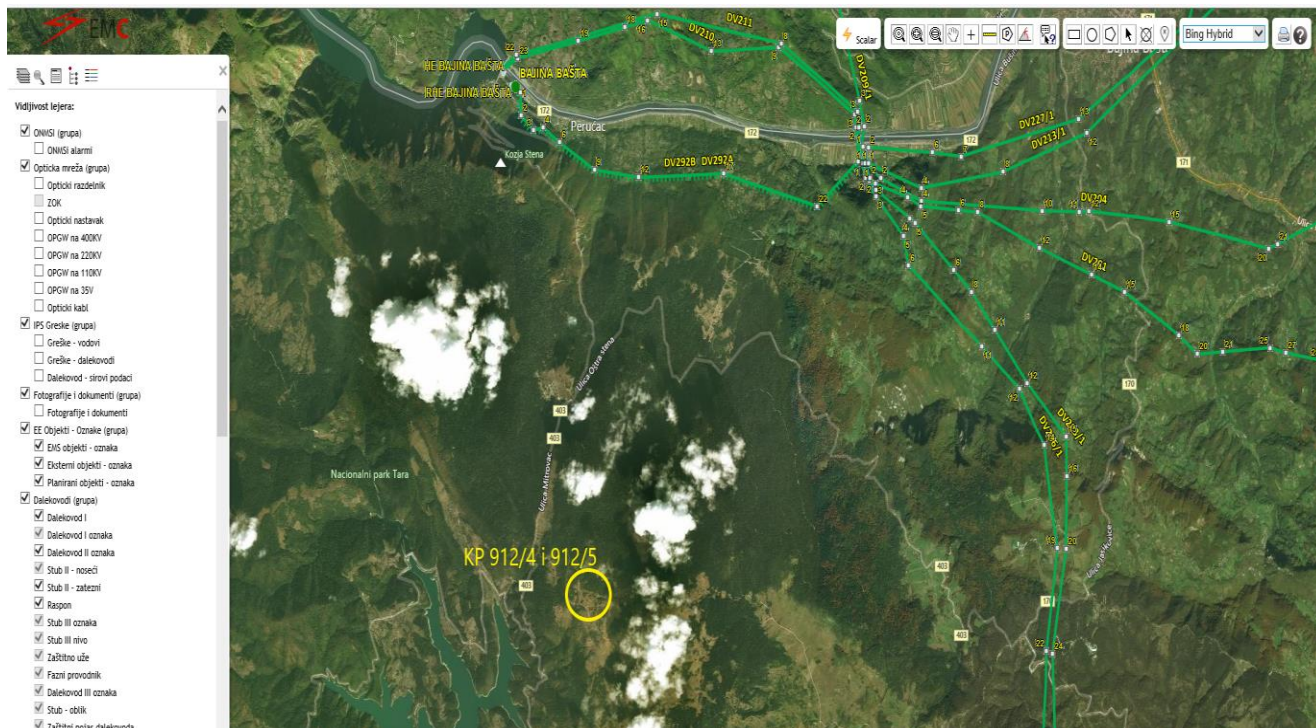

(за бр: 130-00-UTD-003-87/2022)