

 INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d. NOVI SAD		 ATC 01-073 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	
Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad		e-mail: goran.knezevic@institut.co.rs	
Kontakt osoba: Goran Knežević, dipl.inž.tehnol.			

Naziv dokumenta	IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM MERENJIMA OTPADNIH VODA		
Poslovno ime i sedište naručioca ¹	„UMKA“ DOO UMKA 13. oktobar broj 1, 11260 UMKA		
Poslovno ime i sedište izvršioca	Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A		
Ovlašćenje	Rešenje broj 325-00-250/2021-07 od 26.3.2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd za obavljanje fizičko-hemijskih, senzornih i mikrobioloških ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (površinske, podzemne i otpadne)		
Akreditacija	Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije broj 01-073 od 31.03.2022. godine Akreditacionog tela Srbije		
Broj radnog naloga	04-04-01-23-0151	broj izveštaja (po radnom nalogu)	1
Datum prethodnog ispitivanja	25.10.2022. i 27.01.2023.		
Datum (period) ispitivanja	Datum prijema uzorka u laboratoriju	01.02.2023.	
	Datum završetka analiza	11.02.2023.	
Vrsta ispitivanja	<input checked="" type="checkbox"/> osnovni parametri otpadnih voda <input checked="" type="checkbox"/> specifični parametri za otpadne vode <input type="checkbox"/> senzorna <input checked="" type="checkbox"/> fizičko-hemijska <input type="checkbox"/> ekotoksikološka <input type="checkbox"/> mikrobiološka <input type="checkbox"/> druga ispitivanja (navesti):		
Identifikacioni broj / naziv uzorka	V0059/1 Otpadna tehnološka voda - pre taložnika V0059/2 Otpadna tehnološka voda - posle taložnika V0059/6 Sabirna otpadna voda - izlazni kanal V0059/7 Otpadna voda - Putox ulaz V0059/8 Otpadna voda - Putox izlaz		
Broj izveštaja i datum	INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU A.D. Broj: 02-386-111 22.02.2023. God. NOVI SAD, Marka Miljanova 9i9A		
Napomena 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke. 2. Izveštaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije. 3. Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izveštaju, osim za one dobijene od korisnika (oznaka ¹). 4. Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen (kada je uzorak dostavio korisnik). 5. Laboratorija primenjuje pravilo odlučivanja - binarno pravilo jednostavnog prihvatanja, nivo poverenja 95%.			



I PODACI O NARUČIOCU USLUGE ¹			
Delatnost	172-Proizvodnja kartona		
Izvor vodosnabdevanja	Reka Sava		
Kratak opis proizvodnje (tehnološkog procesa)	Proizvodnja grafičkog – hromo kartona kvaliteta GD2, GD3 i GT2, reciklažom starog papira koji se natapa vodom i zatim razvlaknuje i prečišćava u pripremi mase, nakon čega se razređena papirna masa izliva na 8 vakuum formera na kojima se formira kartonska traka, koja se nakon ceđenja na presama i sušenja u sušnoj grupi premazuje i namotava na džambo rolnu. U proizvodnji kartona ne koriste se opasne supstance.		
Kapacitet proizvodnje (24h)	~370t		
Dnevna potrošnja vode	minimalna	140 m ³ /h	
	srednja	145 m ³ /h	
	maksimalna	200 m ³ /h	
1. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovođenja monitoringa			
Proizvodnja se odvijala neometano na maksimalnim kapacitetima.			
2. Informacije o poreklu (mestu nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu			
Vrsta otpadne vode	<input checked="" type="checkbox"/> procesne	<input type="checkbox"/> rashladne	<input type="checkbox"/> recirkulacione
	<input checked="" type="checkbox"/> sanitarne	<input type="checkbox"/> drugo (navesti):	
Napomena: U prilogu ovog izveštaja nalaze se: – Situacioni plan sa označenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnološke, rashladne, sanitarne ili zbirne) sa označenim mestima za uzorkovanje.			
3. Informacije o režimu rada			
Režimu rada	<input type="checkbox"/> ujednačen	<input type="checkbox"/> promenljiv	<input type="checkbox"/> sezonski
	<input type="checkbox"/> drugo (navesti):		
	<input checked="" type="checkbox"/> smenski	broj smena u toku 24h:	3 (tri)
4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda			
Broju ispusta otpadnih voda	Jedan ispust u reku, sabirni kanal otpadnih voda		
Lokacija ispusta otpadnih voda	Sabirni kanal otpadnih voda koji se uliva u reku Savu		
5. Informacije o dinamici ispuštanja otpadnih voda			
Dnevna količina ispuštene otpadne vode	minimalna	140 m ³ /h	
	srednja	145 m ³ /h	
	maksimalna	200 m ³ /h	
Zapremina uskladištenih otpadnih voda	<input checked="" type="checkbox"/> 900 m ³	<input type="checkbox"/> nema uskladištenih otpadnih voda	
6. Informacije o postrojenju za prečišćavanje ili predtretmanu otpadnih voda			
Tehničke karakteristike postrojenja / uređaja za prečišćavanje otpadnih voda	Postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda se sastoji iz sledećih celina: Taložnici zbirnog bazena, rotaciona sita, peskolov i radijalni taložnik. Pored mehaničkog tretmana otpadnih voda, taloženje se pospešuje i dodavanjem koagulanta (polialuminijum hlorid) i		



I PODACI O NARUČIOCU USLUGE¹

	<p>polielektrolita (poliakrilamid). Mulj koji se istaloži u taložniku se vraća u proces proizvodnje, a prečišćena otpadna voda se ispušta u recipijent .</p> <p>Postrojenje za prečišćavanje sanitarno-fekalne otpadne vode se sastoji iz: Automatska rešetka, zbirni bazen, dva bazena za aeraciju, komora za taloženje, izlazni kanal u kome se vrši dezinfekcija i zbirni kanal.</p>
Utvrđene površine sa kojih se spira atmosferska voda (m ²)	/



II PODACI O UZORKOVANJU				
Plan uzorkovanja	04-04-01-23-0151 /PU od 20.01.2023.			
Lokacija uzorkovanja (adresa, GPS podaci)	Uzorkovanje je izvršeno u UMKA AD, FABRIKA KARTONA V0059/1 N 44°31'37" E 20°18'34" V0059/2 N 44°31'37" E 20°18'34" V0059/6 N 44°41'30" E 20°08'33" V0059/7 N 44°41'30" E 20°08'33" V0059/8 N 44°41'30" E 20°08'33"			
Datum i vreme uzorkovanja	Uzorkovano 01.02.2023. vreme uzorkovanja 10:05h. Transport uzoraka u rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha +5.0°C. Uzorkivač Nikola Tomić.			
Vrsta uzorka / uzoraka	<input checked="" type="checkbox"/> trenutni	<input type="checkbox"/> kompozitni proporcionalan <input type="checkbox"/> vremenu <input type="checkbox"/> protoku	vreme uzorkovanja	
			interval uzorkovanja	
			broj intervala	
			količina vode po intervalu	
Vrsta uzorka / uzoraka V0059/6	<input type="checkbox"/> trenutni	<input checked="" type="checkbox"/> kompozitni proporcionalan <input checked="" type="checkbox"/> vremenu <input type="checkbox"/> protoku	vreme uzorkovanja	2h
			interval uzorkovanja	15min
			broj intervala	8
			količina vode po intervalu	375 ml
Način (metod) uzorkovanja i rukovanje uzorkom do analize	SRPS EN ISO 5667-1:2008 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 1: Smernice za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka SRPS EN ISO 5667-3:2018 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice za zaštitu i rukovanje uzorcima vode SRPS ISO 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smernice za uzimanje uzoraka otpadnih voda			
Vremenski uslovi tokom uzorkovanja**	Oblačno, vetrovito			
Količina otpadne vode tokom uzorkovanja**	Protok: 6616 m ³ /dan Kapacitet proizvodnje: 535,1 t/dan			
Oprema za uzorkovanje	Teleskopski uzorkivač			
Nedostaci mernog mesta	Nema nedostataka			
Napomena: Situacioni plan sa mestima uzorkovanja dat u prilogu.				

** polja se popunjavaju ukoliko se u kanalizaciju ulivaju atmosferske vode



III PODACI O MERNOJ OPREMI		
Proizvođač	Tip	Serijski broj
<i>Merna oprema za fizičko-hemijska ispitivanja</i>		
Turbidimetar	Milwaukee, USA&CAN	11002410005
Turbidimetar	Turbiquant 1500 IR	201712306
Spektrofotometar	Shimadzu, Japan	A11454835303
Magnetna mešalica	Poly 15, Thermo Scientific Amerika	CN30316 i CN58300
pH/ION Meter	7320 WTW, Nemačka	21501736
ICP-OES	(ICPE9820) Shimadzu	B42045500558
Konduktometar	(S230) Mettler Toledo, Švajcarska	50002447950001
Jonski hromatograf	Dionex ICS 3000, SAD	01397007
Multimetar	Multi 3430, WTW, Nemačka	15040866
Multimetar	Multi 3630 IDS, WTW, Nemačka	22060030
Multimetar	Multi 3630 IDS, WTW, Nemačka	21491982
Oksimetar	Oxi 3205, WTW, Nemačka	21370601
Analizator za ugljenik (TOC)	TOC-L SSM 5000A, Shimadzu, Japan	H54425500732CD
GC MS hromatograf	(QP2010S) Shimadzu, Japan	C70384570110
GC FID hromatograf	(GC2014) Shimadzu, Japan	C11484302152SA
GM MS hromatograf	(QP2010 ultra) Shimadzu, Japan	US10B42265
GM MS/MS hromatograf	(TQ8040) Shimadzu, Japan	021155200016
Sušnica	LSW-53 Vims Electronic, Srbija	20130129-M
Peć za žarenje	LPŽ-11S Vims Electronic, Srbija	20130619-M
Analitička vaga	BCE2241-IS, SARTORIUS ENTRIS II	0042605266
Uređaj za određivanje boje	Nessleriser 2250, Lovibond, Engleska	N/A
Komparator za hlor sa test diskom	Tip 2000, Lovibond, Engleska	N/A
Filterski fotometar	PhotoLab S12, WTW InoLab, Nemačka	14280448
Termoreaktor	CR2200 i CR4200, WTW, Nemačka	14260827
BPK sistem	OxiTop IS 12 , WTW, Nemačka	14180940; 22030801, 22030816, 22030748, 22030747, 2203751, 22030803, 22030749, 22030740, 22030808, 22030829, 22030817, 22030743
Kolorimetar	Spectroquant Move, Merck Millipore, Nemačka	19/47508
Uređaj za ultračistu vodu	TKA GenPure UV, Thermo Scientific Amerika	8052/09

**IV REZULTATI MERENJA****Opis uzorka**

Uzorak V0059/7 Otpadna voda - Putox ulaz je slabo zelene boje, mutna, primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V0059/8 Otpadna voda - Putox izlaz je slabo žute boje, bez mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar	Izmerena vrednost		Referentna vrednost*	Metode merenja
	V0059/7	V0059/8		
Temperatura vazduha [°C]	5.0	5.0	-	Q5-04-575
Temperatura vode [°C]	10.6	9.6	-	US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa]	1021.4	1021.4	-	Q6-04-474
Taložive materije (nakon 2h) [ml/l]	0.1	0.3	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-8
pH vrednost	7.42	7.76	-	SRPS EN ISO 10523:2016
BPK ₅ [mg/l]	81.1	7.2	80	Q5-04-451 i SRPS EN 1899-1:2009
HPK [mg/l]	280	22.1	-	Q5-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/l]	7.08	10.75	-	SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/l]	727.4	694	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 B
Žareni ostatak [mg/l]	619	548	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Gubitak žarenjem [mg/l]	108	146	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/l]	47	32.6	100	Priručnik ²⁾ metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [μS/cm]	1262	982	-	SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg/l]	1.28	0.89	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-16/A
Ukupan azot [mg/l]	24.52	12.04	-	SRPS EN 12260:2008

*Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016. Tabela 3. Granične vrednosti¹⁾ emisije za komunalne otpadne vode prema kapacitetu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prema kapacitetu postrojenja od < 600 ES.



Izveštaj o izvršenim merenjima otpadnih voda

Opis uzorka

Uzorak V0059/1 Otpadna tehnološka voda - pre taložnika je sive boje, je slabo primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V0059/2 Otpadna tehnološka voda - posle taložnika je bele boje, mutna, slabo primetnog mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar	Izmerena vrednost		Referentna vrednost*	Metode merenja
	V0059/1	V0059/2		
Temperatura vazduha [°C]	5.0	5.0	-	Q5-04-575
Temperatura vode [°C]	10.1	9.6	-	US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa]	1021.4	1021.4	-	Q6-04-474
Taložive materije (nakon 2h) [ml/l]	100	< 0.1	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-8
pH vrednost	7.24	7.36	-	SRPS EN ISO 10523:2016
BPK ₅ [mg/l]	129.2	92.0	25	Q5-04-451
HPK [mg/l] / [kgO ₂ /t]**	980 / 12.12	252 / 3.12	5	Q5-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/l]	10.92	11.33	-	SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/l]	2630	586	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 B
Žareni ostatak [mg/l]	1457	373	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Gubitak žarenjem [mg/l]	1173	213	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/l]	1247.2	54.0	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [μS/cm]	920	696	-	SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg/l]	0.02	0.03	2	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-16/A
Ukupan neorganski azot [mg/l]	1.528	1.515	10	Q5-04-564
Amonijak (kao NH ₄ -N) [mg/l]	0.420	0.342	-	SRPS H.Z1.184:1974
Nitrati (kao NO ₃ -N) [mg/l]	1.093	1.039	-	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO ₂ -N) [mg/l]	0.015	0.134	-	SRPS EN ISO 10304-1:2009
AOX [mg/l] / [kg/t]**	0.47 / 0.0058	0.107 / 0.0013	0.012	Q5-04-453
Cink (Zn) [mg/l]	0.163	< 0.03	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Bakar (Cu) [mg/l]	0.054	< 0.02	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Kadmijum (Cd) [mg/l]	< 0.0004	< 0.0004	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Cijanidi [mg/l]	< 0.03	< 0.03	-	US EPA 9213:1996
Fenoli [mg/l]	< 0.006	< 0.006	-	SRPS ISO 6439:1997
Hloridi [mg/l]	87.21	79.06	-	SRPS ISO 9297/1:2007
Sulfati [mg/l]	9.75	14.26	-	Q5-04-516

*Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Granične vrednosti emisije otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Granične vrednosti emisije za otpadne vode pre ispuštanja u površinske vode Tabela 21.1. Granična vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretežno od otpadnog papira. Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016. Prilog br. 4. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode (6b. Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesonit i šperploča).

**Vrednosti specifičnog proizvodnog opterećenja se odnose na kapacitet proizvedenog papira i kartona. Opterećenje zagađujućim materijama se izračunava iz koncentracije zagađenja u 2h uzorku i količine protekle vode u tom vremenu.

**Opis uzorka**

Uzorak V0059/6 Sabirna otpadna voda - izlazni kanal je slabo žute boje, mutna, bez mirisa i bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar	Izmerena vrednost	Referentna vrednost*	Metode merenja
	V0059/6		
Temperatura vazduha [°C]	5.0	-	Q5-04-575
Temperatura vode [°C]	8.2	-	US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa]	1021.4	-	Q6-04-474
Taložive materije (nakon 2h) [ml/l]	0.9	-	Priručnik ¹⁾ metoda P-IV-8
pH vrednost	7.53	-	SRPS EN ISO 10523:2016
BPK ₅ [mg/l]	45	25	Q5-04-451
HPK [mg/l] / [kgO ₂ /t]**	96 / 1.19	5	Q5-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/l]	11.78	-	SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/l]	402	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 B
Žareni ostatak [mg/l]	334	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Gubitak žarenjem [mg/l]	68	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/l]	67.8	-	Priručnik ²⁾ metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [μS/cm]	592	-	SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg/l]	0.03	2	Priručnik ¹⁾ metoda P-V-16/A
Ukupan neorganski azot [mg/l]	< 0.2	10	Q5-04-564
Amonijak (kao NH ₄ -N) [mg/l]	< 0.078	-	SRPS H.Z.1.184:1974
Nitrati (kao NO ₃ -N) [mg/l]	< 0.113	-	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO ₂ -N) [mg/l]	< 0.003	-	SRPS EN ISO 10304-1:2009
AOX [mg/l] / [kg/t]**	0.058/0.0007	0.012	Q5-04-453
Cink (Zn) [mg/l]	< 0.03	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Bakar (Cu) [mg/l]	< 0.02	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Kadmijum (Cd) [mg/l]	< 0.0004	-	SRPS EN ISO 11885:2011
Cijanidi [mg/l]	< 0.03	-	US EPA 9213:1996
Fenoli [mg/l]	< 0.006	-	SRPS ISO 6439:1997
Hloridi [mg/l]	43.75	-	SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni azot [mg/l]	1.52	-	SRPS EN 12260:2008
Olovo (Pb) [mg/l]	< 0.01	-	SRPS EN ISO 11885:2011

*Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Granične vrednosti emisije otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Granične vrednosti emisije za otpadne vode pre ispuštanja u površinske vode Tabela 21.1. Granična vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretežno od otpadnog papira. Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 91/2010, 10/2013 i 98/2016. Prilog br. 4. - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode (6b. Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao što su iverica, lesanit i šperploča).

**Vrednosti specifičnog proizvodnog opterećenja se odnose na kapacitet proizvedenog papira i kartona. Opterećenje zagađujućim materijama se izračunava iz koncentracije zagađenja u 2h uzorku i količine protekle vode u tom vremenu.

Izradio

Ivana Kurćubić, master hemičar
Viši analitičar

Odobrio rezultate

Danijela Bekrić, dipl. hemičar
Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja



V ZAKLJUČAK

Izveštaj o izvršenim merenjima otpadnih voda je sačinjen u skladu sa:

1. Zakonom o vodama "Službeni glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - drugi zakon;
 2. Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima "Službeni glasnik RS", br. 33/2016.
- Za uzorak V0059/2 ispitivani parametar **BPK₅**, **ne zadovoljava** vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Granične vrednosti emisije otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Granične vrednosti emisije za otpadne vode pre ispuštanja u površinske vode Tabela 21.1. Granična vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretežno od otpadnog papira.
 - Za uzorak V0059/8 ispitivani parametri **zadovoljavaju** vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016. Tabela 3. Granične vrednosti emisije za komunalne, otpadne vode prema kapacitetu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prema kapacitetu postrojenja od < 600 ES.
 - Za uzorak V0059/6 ispitivani parametar **BPK₅**, **ne zadovoljava** vrednosti propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Službeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Granične vrednosti emisije otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Granične vrednosti emisije za otpadne vode pre ispuštanja u površinske vode Tabela 21.1. Granična vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretežno od otpadnog papira.

20.02.2023. godine


Odobrio izveštaj



Goran Knezević, dipl. ing. teh.
Rukovodilac departmana za ekotoksikološka
ispitivanja

VI PRILOZI

- **Prilog 1:** Situacioni plan sa označenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnološke, rashladne, sanitarne ili zbirne) sa označenim mestima za uzorkovanje¹

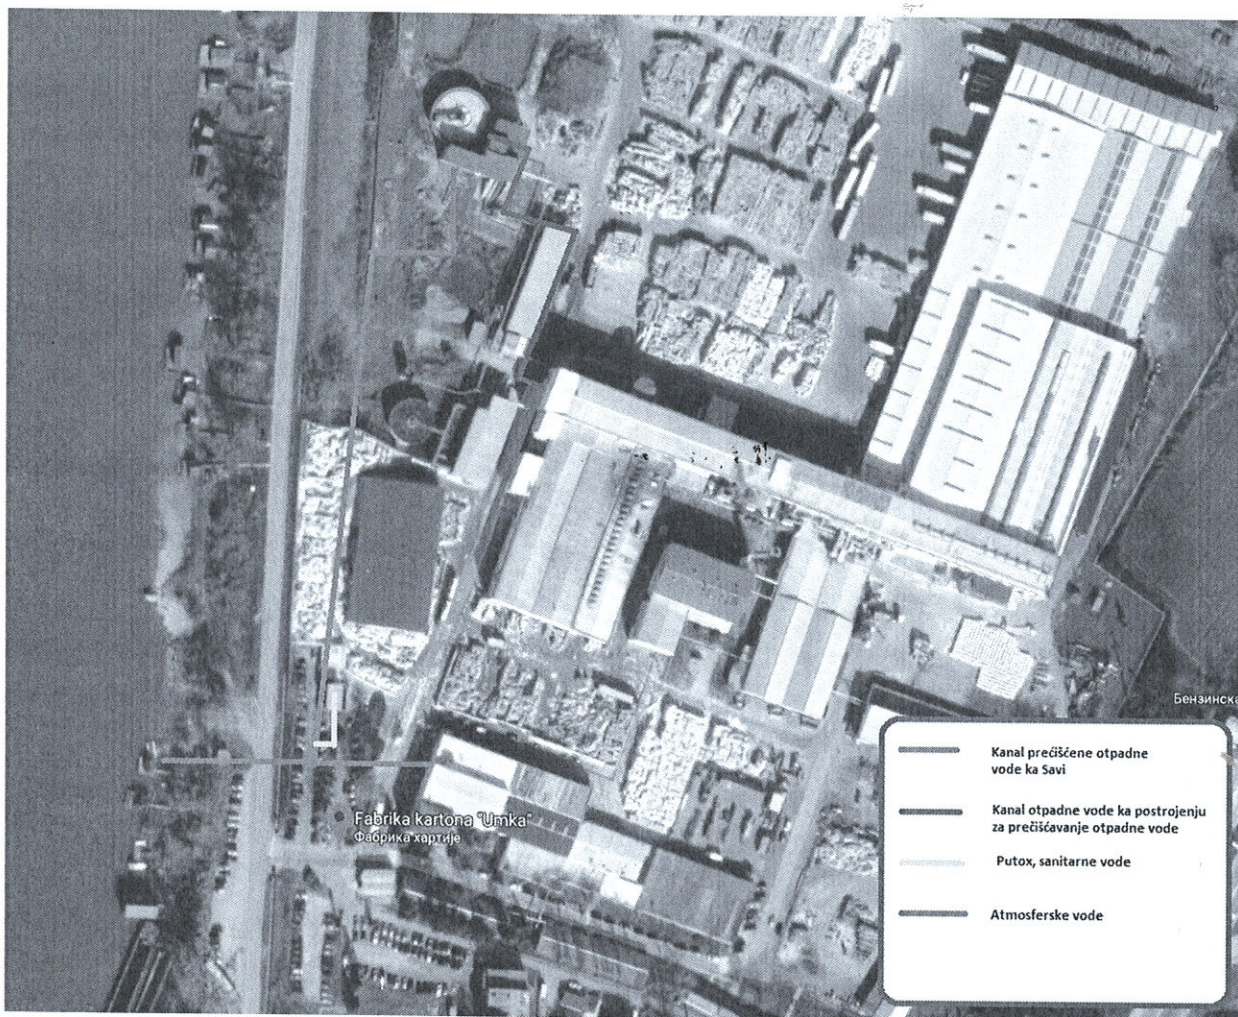

- **Prilog 2:** Opis nastanka tehnoloških, rashladnih otpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog sistema¹
Informacija nije dostavljena.



„UMKA“ DOO UMKA

13. oktobar broj 1, 11260 UMKA

PREDMET: Efikasnost prečištača otpadnih voda – februar 2023.

Za „UMKA“ DOO UMKA dana 01.02.2023. izvršeno je uzorkovanje i analiza otpadne vode na prečištaču otpadnih voda. Uzeti su uzorci vode pre i nakon tretmana. Na osnovu rezultata analize u Izveštaju br. 04-04-01-23-0151 od 01.02.2023. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristični za postrojenje su: BPK₅, HPK, suspendovane materije, ukupni fosfor ukupni neorganski azot i AOX. Efikasnost rada uređaja za posmatrane parametre iznosi:

Parametar	V0059/1 pre taložnika	V0059/2 posle taložnika	Efikasnost [%]
BPK ₅ [mg/l]	129.2	92.0	28.79
HPK [kgO ₂ /t]	12.12	3.12	74.26
Suspendovane materije [mg/l]	1247.2	54	95.67
Ukupan fosfor [mg/l]	0.02	0.03	-
Ukupan neorganski azot [mg/l]	1.53	1.515	0.98
AOX [kg/t]	0.0058	0.0013	77.59

20.02.2023. godine

M.P.
Ivana Kurćubić, master hemičar
Viši analitičar



Акредитационо тело Србије

Accreditation Body of Serbia

01942



Београд

Belgrade

додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад
Лабораторија за испитивање
Нови Сад

акредитациони број

accreditation number

01-073

задовољава захтеве стандарда

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue

26.03.2021.

Акредитација важи до
Date of expiry

25.03.2025.



ВД ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићјевић

Acting Director
prof. Aco Janidjević, PhD

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-00-250/2021-07

Датум: 26. март 2021. године

Београд

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ А.Д. НОВИ САД, Марка Миљанова 9/9А			
Примљено: 02.09.2021.			
Служба:	Број:	Пило:	Вредност:
02-22 - IV / 1			

На основу члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Решења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 119-01-4/9/2020-09 од 28. октобра 2020. године, решавајући по захтеву Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад, број 02-343-III/1 од 17. марта 2021. године у управној ствари издавања овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-073 од 26. марта 2021. године Акредитационог тела Србије, а по Обиму акредитације од 26. марта 2021. године, и то за:

- физичка, хемијска и сензорска испитивања површинске воде;
- физичка, хемијска и сензорска испитивања подземне воде;
- физичка, хемијска и сензорска испитивања отпадне воде;
- микробиолошка испитивања површинске воде;
- микробиолошка испитивања подземне воде;
- микробиолошка испитивања отпадне воде;
- узорковање површинске воде;
- узорковање подземне воде;
- узорковање отпадне воде.

2. Важност овог решења истиче 25. марта 2025. године.

Образложење

Подносилац захтева Институт за заштиту на раду а.д., Марка Миљанова 9 и 9а, Нови Сад, обратио се овом министарству захтевом број 02-343-III/1 од 17. марта 2021. године који је примљен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 325-00-250/2021-07 од 25. марта 2021. године за добијање овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. одлука о обнављању акредитације бр. 112/2021 издата од стране Акредитационог тела Србије и заведена под бројем 2-01-031/2021-22 од 24. марта 2021. године;
2. сертификат о акредитацији број 01-073 од 26. марта 2021. године Акредитационог тела Србије, чија важност истиче 25. марта 2025. године;
3. обим акредитације од 26. марта 2021. године, као прилог уз Сертификат о акредитацији број 01-073;
4. референц листа за анализу површинских, подземних и отпадних вода.

Прегледом достављене документације закључено је да су испуњени услови за издавање Решења о овлашћењу за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода из члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), како је наведено у тачки 1. диспозитива Решења.

Рок важности овог решења је ограничен датумом истека важности Сертификата о акредитацији, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива решења, и важи само уз Сертификат.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против Решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА



Наташа Милић, дипл. инж. шум.